


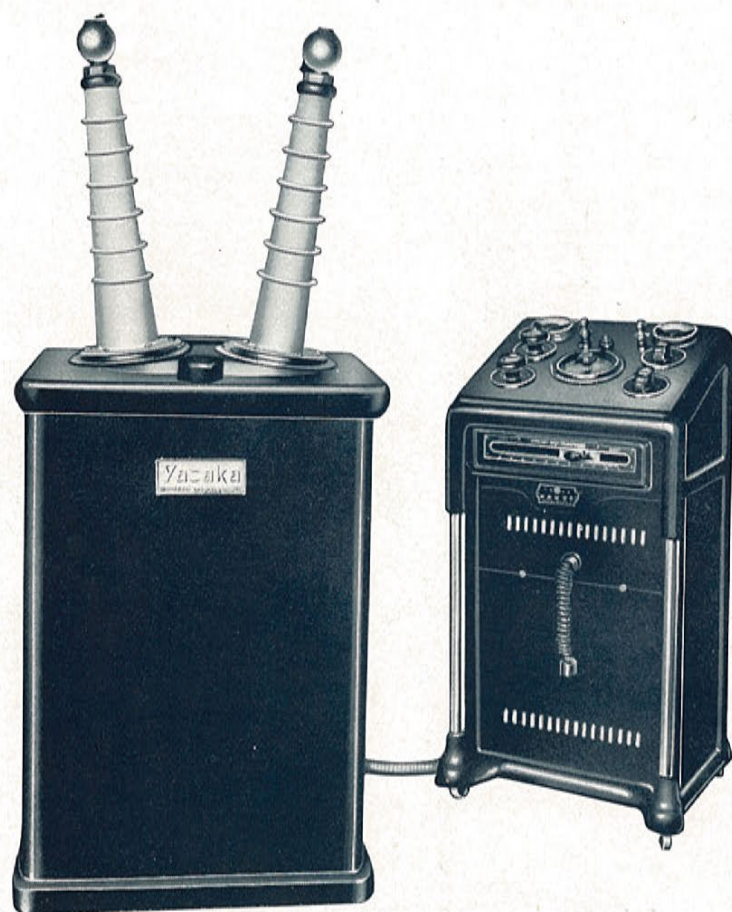

八坂號レントゲン發生裝置

最高電壓 120 KV 最大電流 150 MA

變壓器	特許油浸式變壓器
整流方式	自己整流
電壓調整法	補助オート法
用途	診斷特に瞬間撮影並に表在治療用